
LEGENDA

	Plafoniera a LED da incasso in controsoffitto *(marca **DISANO** modello **Comfort Panel LED** o similare)* Grado di protezione: **IP54** Versione: **32W - 5400 lm - 4000K**	L 100 E	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED con controllo della funzionalità centralizzato **100 Lumen** - Autonomia: **60 min** *(marca **SCHNEIDER** modello **EXIWAY PLUS DARDO** o similare)*
	Faretto a LED da incasso in controsoffitto *(marca **FOSNOVA** modello **Eco Lex Q2** o similare)* Grado di protezione: **IP44** Versione: **18W - 1565 lm - 4000K**	EXIT	Apparecchio per segnalazione di sicurezza SA a LED per indicazione USCITA DI SICUREZZA con controllo della funzionalità centralizzato Autonomia: **60 min** *(marca **ELECTRIC** modello **QUICK SIGNAL DARDO** o similare)*
	Plafoniera a LED da parete *(marca **DISANO** modello **Globo LED** o similare)* Grado di protezione: **IP65** Versione: **14W - 1500 lm - 4000K**	C.TEST	Sistema di controllo centralizzato per autodiagnosi apparecchi di illuminazione di emergenza *(marca **SCHNEIDER** modello **DARDO PLUS** o similare)*
R	Rilevatore di presenza e luce diurna ad infrarossi		Interruttore 10A/230V con scatola portafrutto (3 posti)
L 200 E	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED con controllo della funzionalità centralizzato **260 Lumen** - Autonomia: **60 min** *(marca **SCHNEIDER** modello **EXIWAY PLUS DARDO** o similare)*		Controsoffitto realizzato con pannelli in fibre minerali - 600x600 mm
			Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso

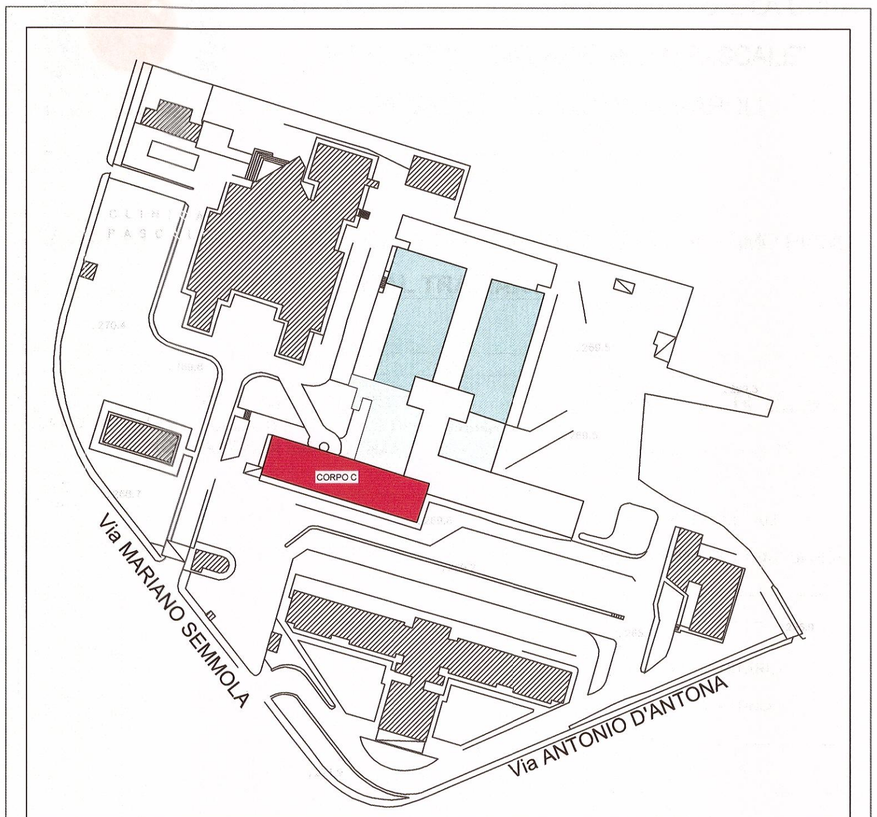

Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Controllato	Approvato
0	02/2019	PRIMA EMISSIONE	.....	.....	

Progetto Esecutivo adeguamento norme di prevenzione incendi dei plessi di Napoli

LOTTO 3 - CORPO C

Settimo Piano Edificio Degenze (Area Day Hospital Trapiantologico)

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario
ing. Ciro FRATTOLILLO	dott. Attilio A.M. BIANCHI	dottssa Rosa MARTINO
VALIDAZIONE	Il progettista	Il Collaboratore Progettazione
DATA N. DATA N.	ing. Raffaele CURRARONE	geom. Sabato D'Antonio

Contenuto	Contenuto			
AGGIORNAMENTO	PROGETTO IMPIANTISTICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E EMERGENZA			
DATA N. DATA N.	Disegno	Scala	Data	Rev.
	IE.02		02/2019	0

Diritti riservati a termine di legge

