

LEGENDA

	Canale di mandata in alluminio munito di isolamento	C1 4x4	Collettore di distribuzione circuito radiatori
	Ventilconvettore tipo		Radiatore con indicazione numero di elementi e altezza
	Diffusore di mandata	.....	.....
	Tubazione di mandata fluido primario caldo in acciaio zincato	.....	.....
	Tubazione di ritorno fluido primario freddo in acciaio zincato	.....	.....
	Pompa di calore Potenza termica 17,80 kW Potenza frigorifera 16,40 kW	.....	.....
		.....	.....
	Tubazione di distribuzione acqua calda sanitaria in rame Ø 22 mm - coibentata	.....	.....
	Tubazione di distribuzione acqua fredda sanitaria in rame Ø 22 mm - coibentata	.....	.....

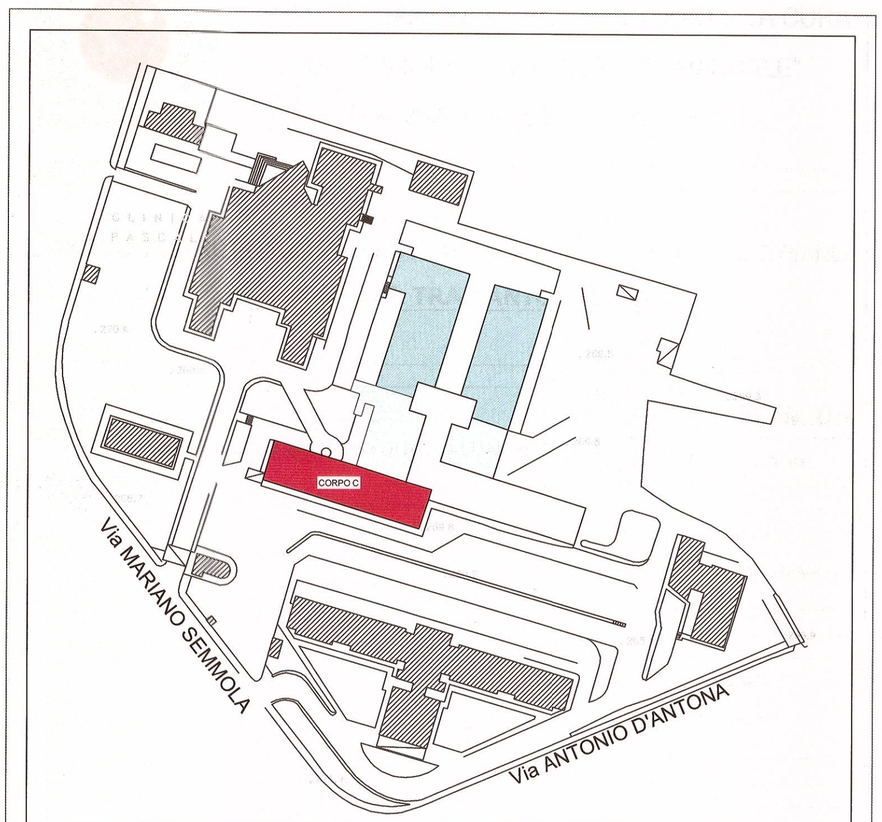

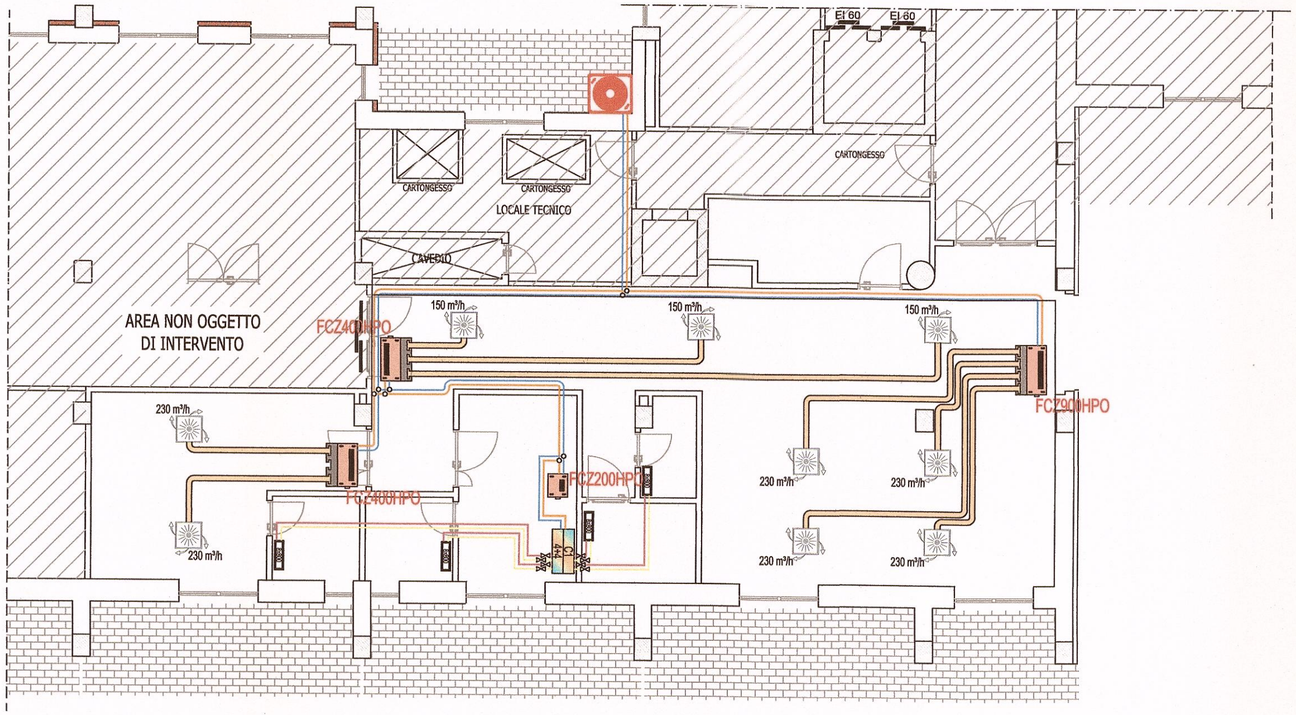

Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Controllato	Approvato
0	02/2019	PRIMA EMISSIONE	.....	.....	

Progetto Esecutivo adeguamento norme di prevenzione incendi dei plessi di Napoli

LOTTO 3 - CORPO C

Settimo Piano Edificio Degenze (Area Day Hospital Trapiantologico)



Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore/Generale	Il Direttore Sanitario
ing. Ciro FRATTOLILLO	dott. Attilio A.M. BIANCHI	dott.ssa Rosa MARTINO
VALIDAZIONE	Il progettista	Il Collaboratore Progettazione
DATA N. DATA N.	ing. Raffaele CURRARONE	geom. Sabato D'Antuono
Contenuto: AGGIORNAMENTO	Contenuto: PROGETTO IMPIANTISTICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	

DATA	N.	DATA	N.	Disegno	Scala	Data	Rev.
				IM.03		02/2019	0

Diritti riservati a termine di legge