

LEGENDA


———	Tubazione acque nere da realizzare in PVC Ø 110 mm	.....	.....
———	Tubazione acque nere da realizzare in PVC Ø 50 mm	.....	.....
———	Tubazione di ventilazione da realizzare in PVC Ø 75 mm	.....	.....
	Colonna acque nere da realizzare in PVC Ø 110 mm da collegare alla rete esistente	.....	.....
	Colonna di ventilazione da realizzare in PVC Ø 75 mm	.....	.....
	Sifone	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Particolare
Fissaggio tubazioni a soffitto

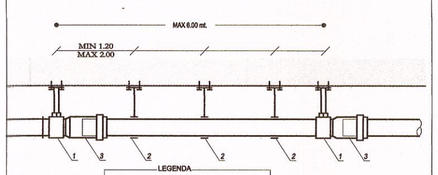

1	STAFFA DI FISSAGGIO CON MANICOTTO PER PUNTO FISSO IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONE ANTIVIBRANTE
2	STAFFA DI FISSAGGIO SCORREVOLE IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONE ANTIVIBRANTE
3	GIUNTO A BICCHIERE

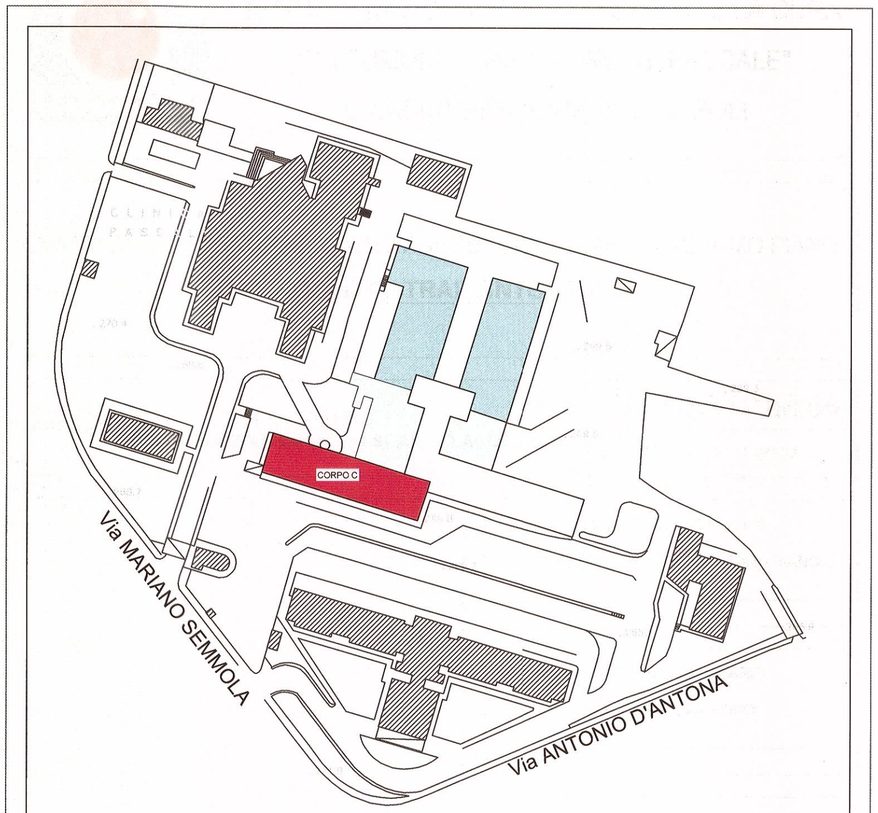

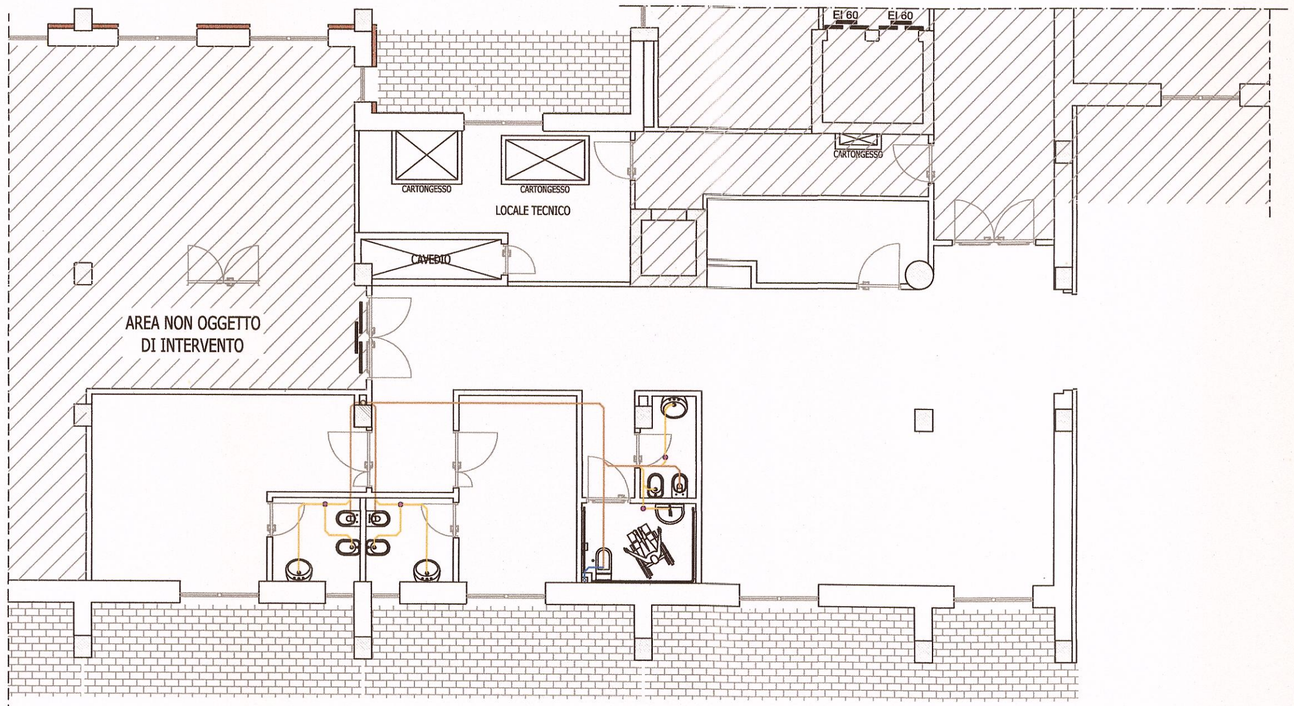

0	02/2019	PRIMA EMISSIONE	.....	.....	
Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Controllato	Approvato

Progetto Esecutivo adeguamento norme di prevenzione incendi dei plessi di Napoli

LOTTO 3 - CORPO C

Settimo Piano Edificio Degenze (Area Day Hospital Trapiantologico)

Istituto Nazionale Tumori
Fondazione G. Pascale



Il Responsabile del Procedimento ing. Ciro FRATTOLILLO	Il Direttore Generale dott. Attilio A.M. BIANCHI	Il Direttore Sanitario dott.ssa Rosa MARTINO
VALIDAZIONE	Il progettista ing. Raffaele CURRARONE	Il Collaboratore Progettazione geom. Sabato D'Antuono
DATA / N. / DATA / N.		
Contenuto AGGIORNAMENTO	Contenuto PROGETTO IMPIANTISTICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE	

DATA	N.	DATA	N.	Disegno	Scala	Data	Rev.
				IM.06		02/2019	0

Diritti riservati a termine di legge