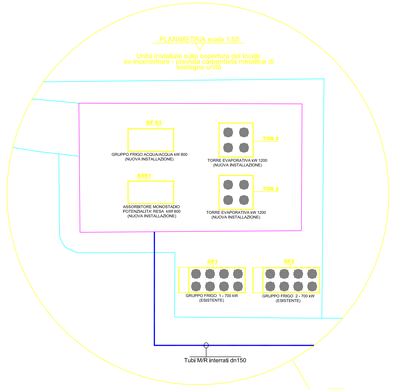



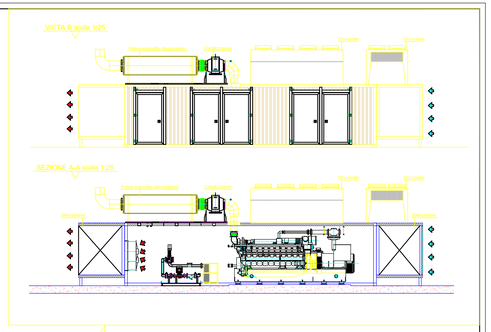

PRESTAZIONI DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE	
Potenza elettrica generata (carico 100%) cos φ = 1,0 [kW]	1083
Totale potenza termica utile (carico 100%) [kW]	1252
Efficienza elettrica a pieno carico	39,5%
Efficienza termica a pieno carico	46,8%
Efficienza totale a pieno carico	86,6%
Consumo combustibile (carico 100%-PCI=9,6 kWh/Sm³) [m³/h]	281

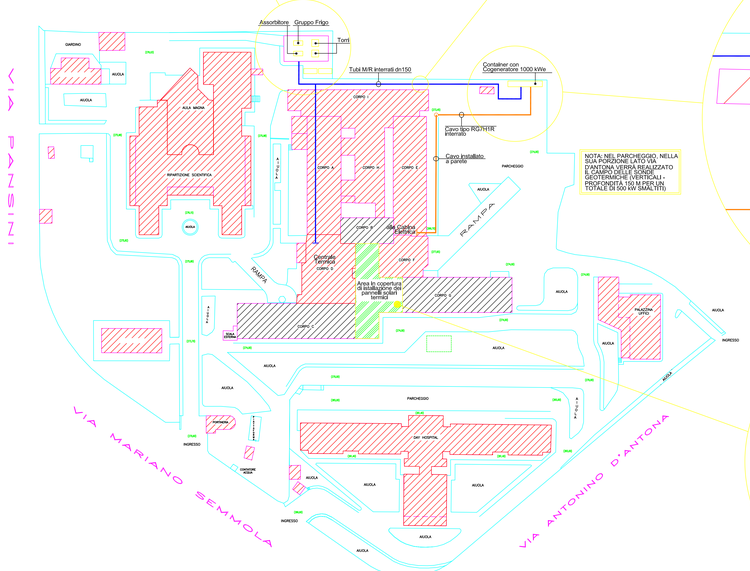

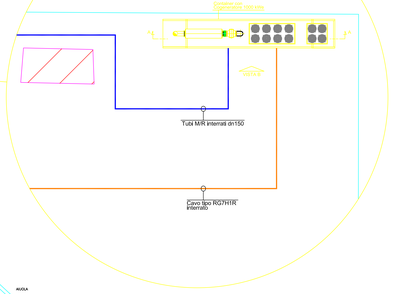



MINISTERO DELL'AMBIENTE
Programma Operativo Interregionale
"Energie rinnovabili e risparmio energetico"
2007-2013

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
IRCCS "FONDAZIONE SENATORE G.PASCALE"
VIA MARIANO SEMMOLA - NAPOLI

PROGETTO PRELIMINARE - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ 2.2 "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE DI ASI USO PUBBLICO" E 2.3 "INTERVENTI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE, IN PARTICOLARE DA COGENERAZIONE E PER TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO"

ELABORATO:
Planimetria componenti impianto di trigenerazione

TAV. I.05

Mod. 1:1000 — DATA: NOVEMBRE 2010

ELABORI E NOMI: SPINATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ROBERTO SMARELLI

DISEGN.
CONTR.
DESENATO
PATH
FILE LAYOUT
REVISIONE