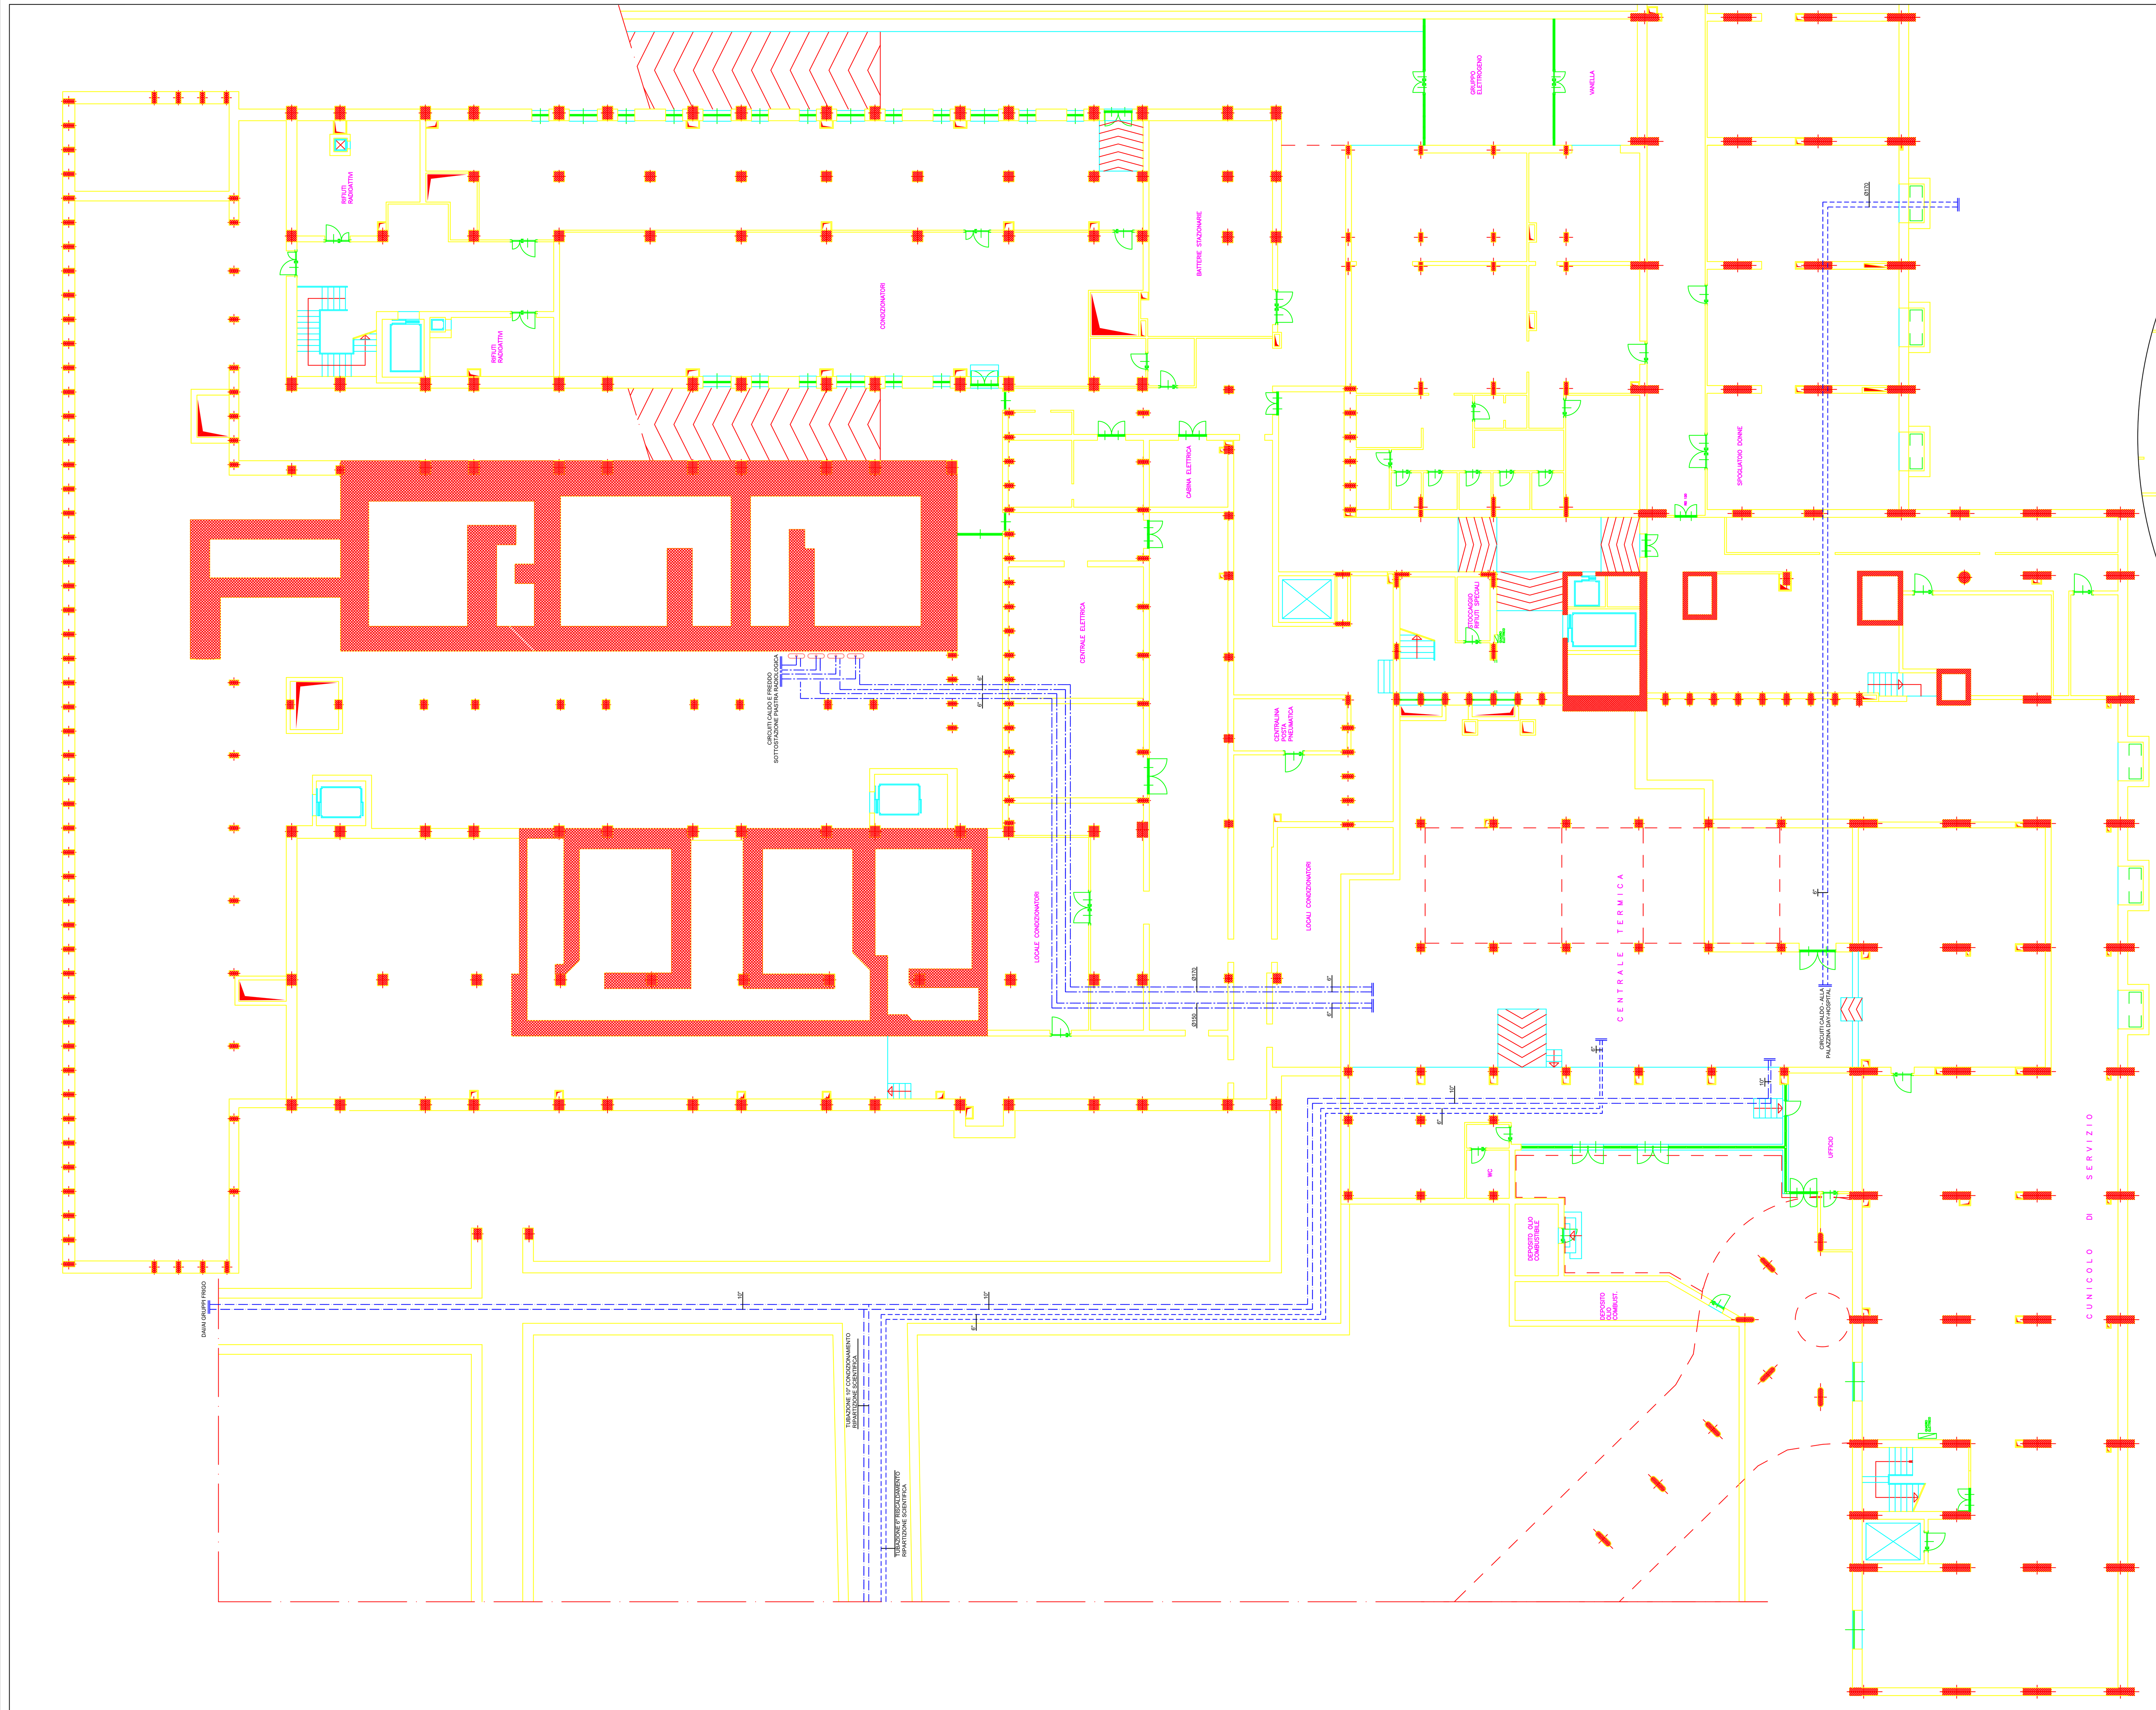

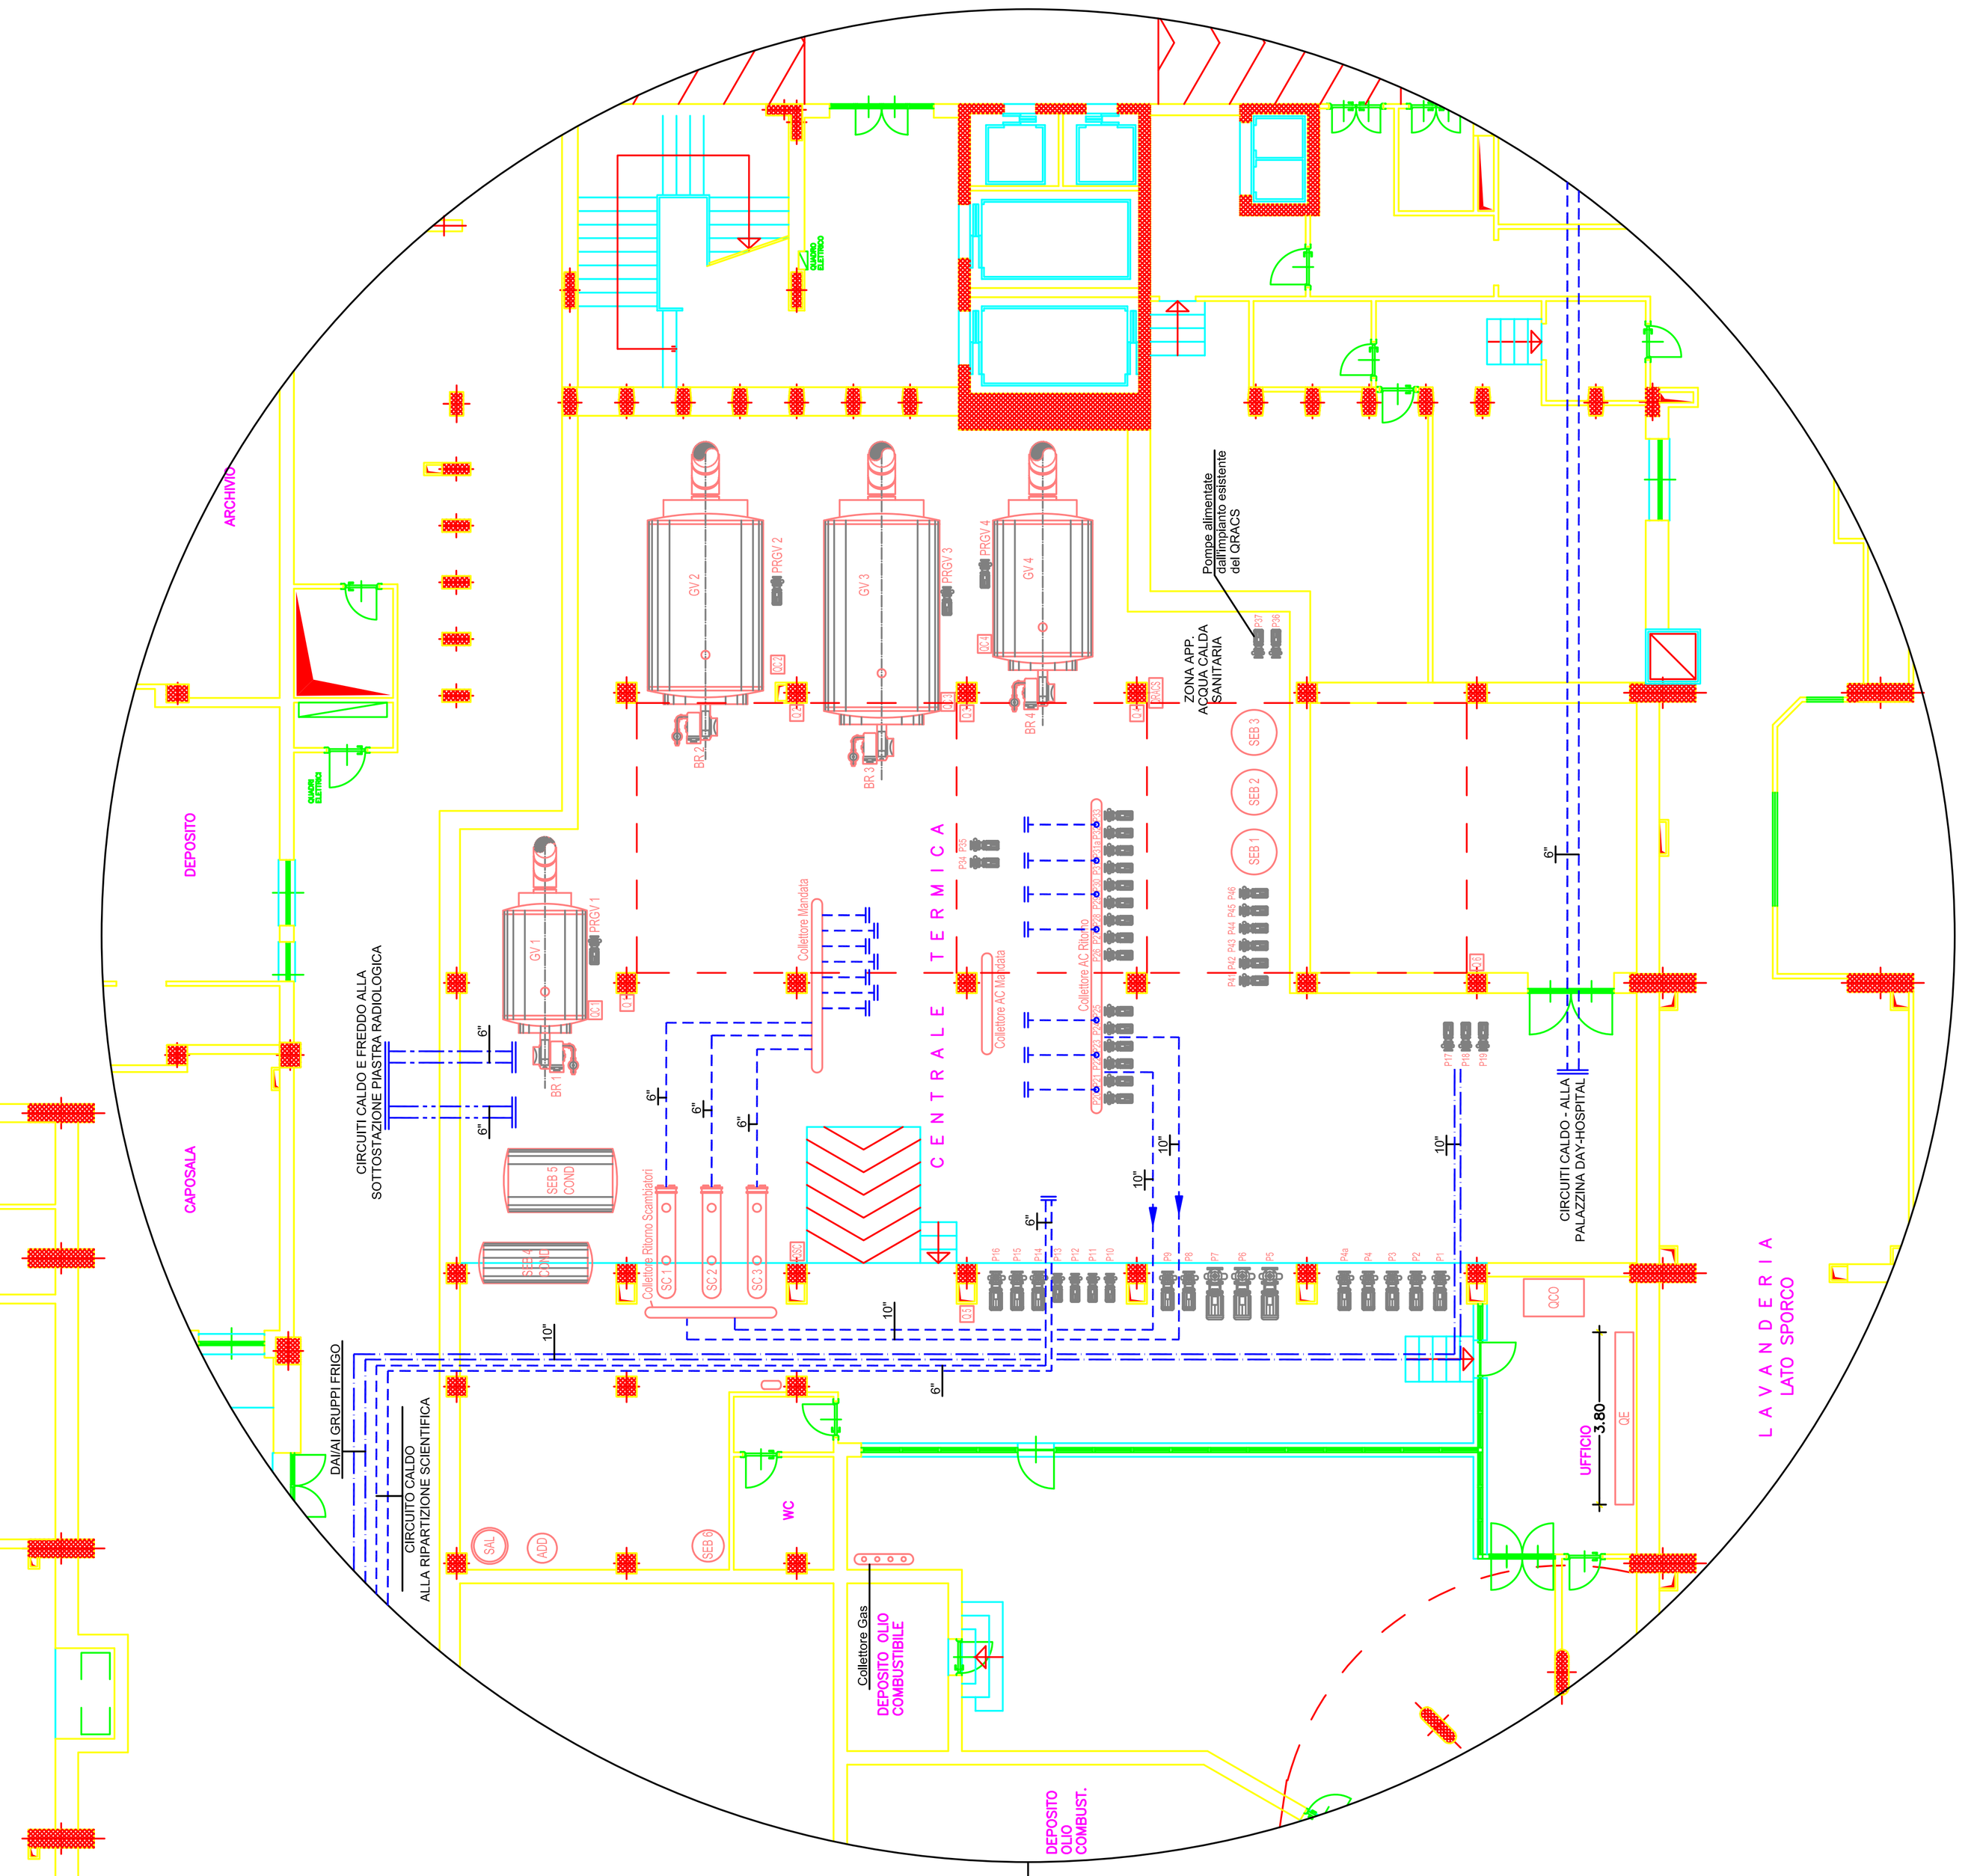

STRALCIO CENTRALE TERMICA
scala 1:100

ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI CIRCUITI RISCALDAMENTO – ACQUA CALDA Tubazioni installate all'esterno o in locali non condizionti														
Diametro	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1"1/4	ø 1"1/2	ø 2"	ø 2"1/2	ø 3"	ø 100	ø 125	ø 150	ø 200	ø 250
Spessore	20	30	30	30	40	40	50	50	55	60	60	60	60	60

ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI CIRCUITI RAFFREDDAMENTO – ACQUA REFRIGERATA Tubazioni installate all'esterno o in locali non condizionti														
Diametro	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1"1/4	ø 1"1/2	ø 2"	ø 2"1/2	ø 3"	ø 100	ø 125	ø 150	ø 200	ø 250
Spessore	20	20	20	19	19	19	19	32	32	32	32	32	32	32

PLANIMETRIA scala 1:500

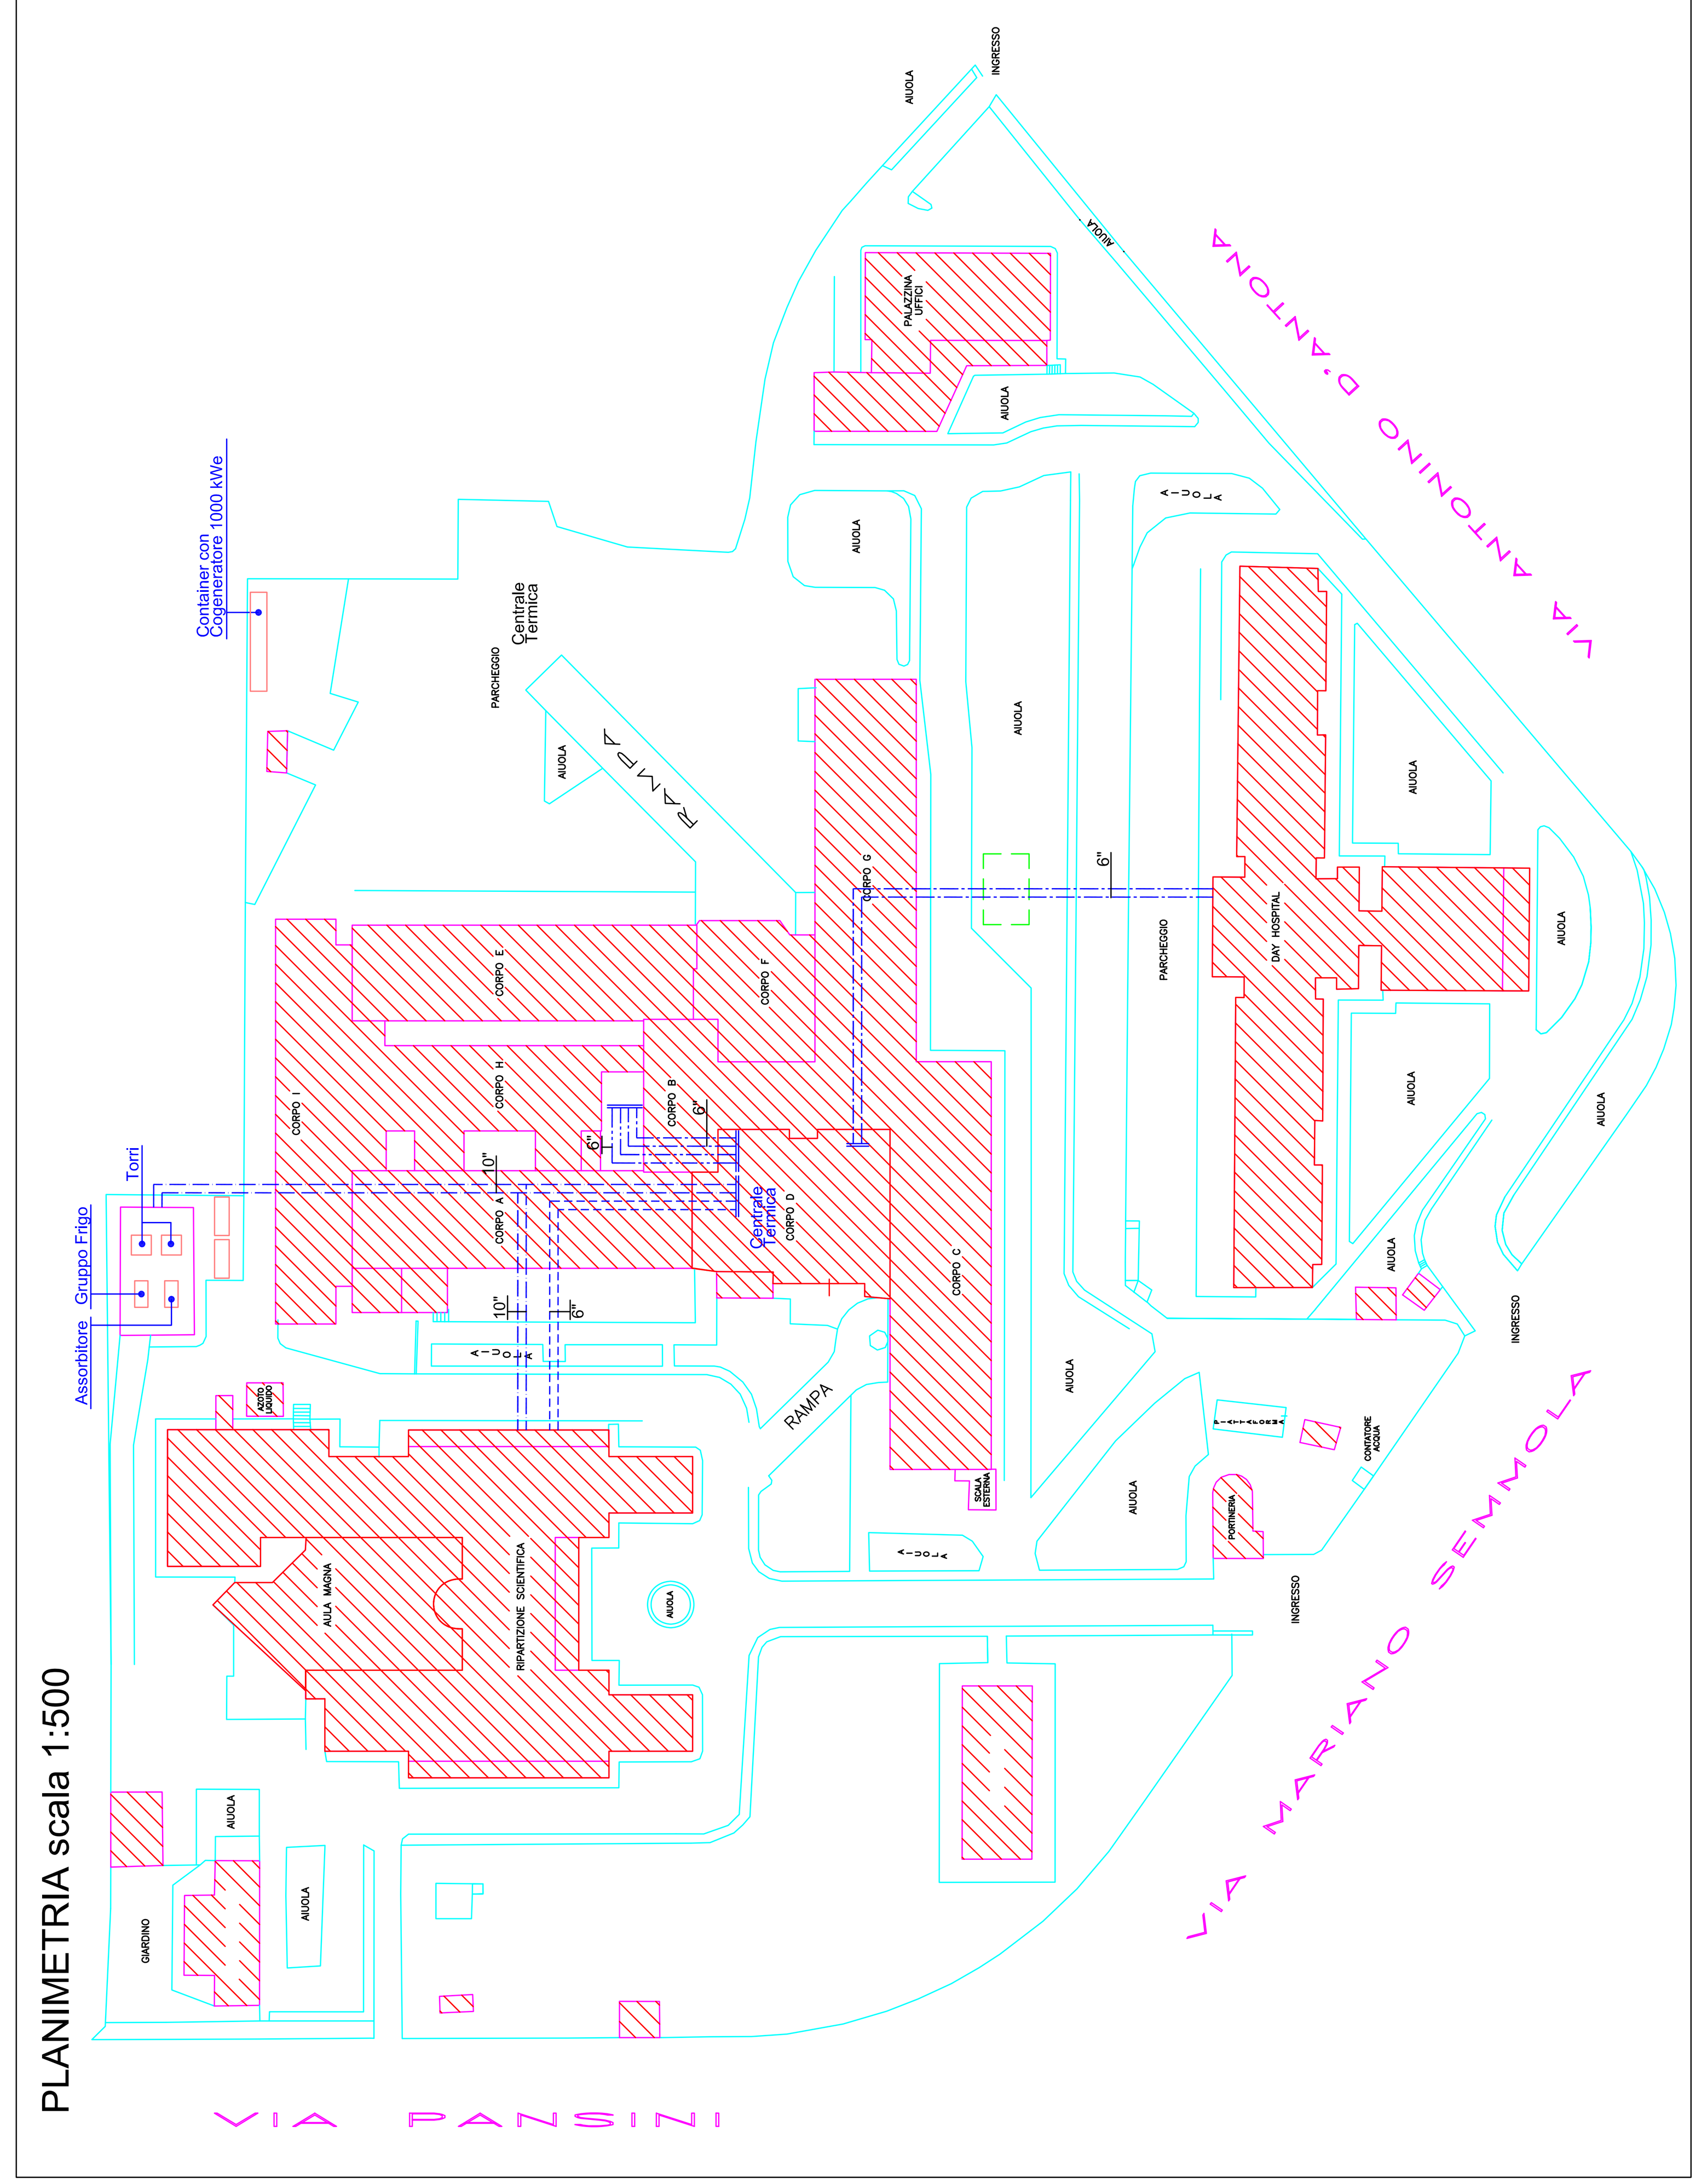

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Programma Operativo Interregionale
"Energie rinnovabili e risparmio energetico"
2007-2013

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
IRCCS "FONDAZIONE SENATORE G.PASCALE"
VIA MARIANO SEMMOLA - NAPOLI

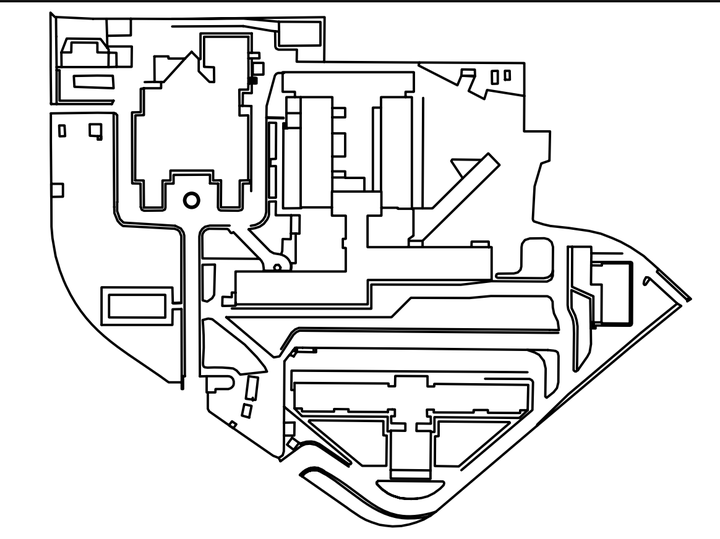

PROGETTO PRELIMINARE - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ 2.2 "*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*" E 2.5 "*INTERVENTI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE, IN PARTICOLARE DA COGENERAZIONE E PER TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO*"

ELABORATO:
Planimetria sottoservizi con rete tubazioni oggetto di riqualificazione energetica - tabella isolamenti

COD. I.07

SCALA 1:100 — DATA NOVEMBRE 2010

S.C.PROG. E MANUT. IMPIANTI
ING.ROBERTO SAMARELLI
Consulenza:
Università del Sannio
Dipartimento di Ingegneria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. ROBERTO SAMARELLI

DISEGN.
CONTR.
RIFERIMENTO SC Prog.Man.Imp.
FILE I.07.DWG

N.	DATA	CAUSALE	COMPIL.

REVISIONI